

SINTEF Byggforsk bekrefter at

## **Flexpol Mineral 5000 + Flexpol Underlag tolagssystem**

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet

### **1. Innehaver av godkjenningen**

MATCO S.r.l.  
 Via Campagnola 8  
 37060 Sona VR  
 Italia  
[www.matcosrl.it/](http://www.matcosrl.it/)

### **2. Produktbeskrivelse**

Flexpol Mineral er et tolags asfalt takbelegg som består av Flexpol Mineral 5000 og Flexpol underlag.

Flexpol Mineral 5000 har stamme av polyester- og glassfilt. Oversiden er belagt med SBS (styren-butadien-styren) og beströdd med knust skifer. Undersiden er dekket med SBS og en plastfolie som brennes av samtidig med sveising av omlegg og tverrskjøter. Sammensveisingen kan skje både med varmluft og gassflamme.

Flexpol Underlag har en stamme av polyester- og glassfilt. Stammen er belagt med SBS polymerasfalt på begge sider. Oversiden er beströdd med fin sand og undersiden er dekket av en tynn plastfolie.

Standard mål og vekt er angitt i tabell 1.

Tabell 1

Mål og toleranser for Flexpol Mineral 5000 og Flexpol Underlag iht. EN 1848-1 og EN 1849-1

Egenskap	Flexpol Mineral 5000	Flexpol Underlag	Toleranse
Tykkelse	4,2 mm	3,0 mm	± 5 %
Vekt	5,0 kg/m <sup>2</sup>	4,0 kg/m <sup>2</sup>	± 10 %
Bredde	≥ 1 m	≥ 1 m	-
Rullengde	≥ 8 m	≥ 10 m	-
Vekt av stamme	ca. 170 g/m <sup>2</sup>	ca. 150 g/m <sup>2</sup>	

### **3. Bruksområder**

Flexpol Mineral tolagssystem brukes som tekning på skrå og flate tak. Systemet er spesielt beregnet som mekanisk festet taktekning,

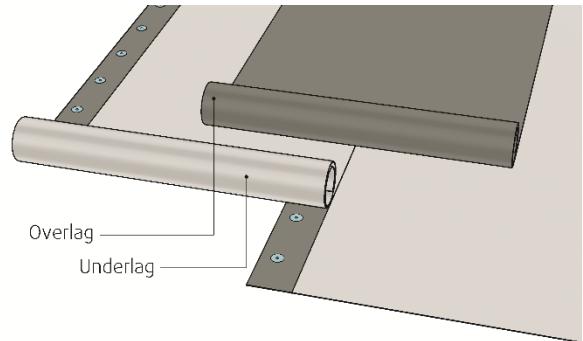


Fig. 1  
 Flexpol Mineral tolagssystem

Flexpol Underlag legges først og festes mekanisk til underliggende konstruksjon. Overlagsbelegget legges med forskjøvne omleggsskjøter og helsveisnes til underlagsbelegget.

Tak skal ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av, og SINTEF Byggforsk anbefaler at alle tak har en helning på minimum 1:40.

### **4. Egenskaper**

#### *Produktbegrensninger*

Produktbegrensningene for ferskt materiale er gitt i tabell 2.

#### *Sikkerhet ved brann*

Flexpol Mineral tolagssystem tilfredsstiller brannteknisk klasse BROOF (t2) i henhold til EN 13501-5 på underlag som vist i tabell 3. Prøvingen er utført i henhold til CEN/TS 1187-2.

#### *Bestandighet*

Produktet har vist tilfredsstillende egenskaper ved bestandighetsprøving utført av SINTEF Byggforsk.

#### *Forankringskapasitet*

Forankringskapasiteter til ulike festemidler for feste i tekning er gitt i tabell 4. Kapasiteten gjelder feste i membranen i henhold til EN 16002.

Tabell 2

Produktgenskaper for ferskt materiale av Flexpol Mineral 5000 + Flexpol Underlag tolagssystem

Egenskap	Testmetode EN	Flexpol Mineral 5000		SINTEFs anbefalte minimum ytelse <sup>3)</sup>	Flexpol Underlag		SINTEFs anbefalte minimum ytelse <sup>4)</sup>	Enhett
		Ytelses- erklæring (DoP) <sup>1)</sup>	Kontroll- grense <sup>2)</sup>		Ytelses- erklæring (DoP) <sup>1)</sup>	Kontroll- grense <sup>2)</sup>		
Dimensjonsstabilitet	1107-1	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$	$\pm 0,6$	-	$\leq 0,5$	$\pm 0,6$	%
Kuldehykhet - Overside - Underside	1109	$\leq -20$ $\leq -20$	$\leq -20$ $\leq -20$ <sup>5)</sup>	$\leq -15$	$\leq -20$ $\leq -20$	$\leq -20$ $\leq -20$	$\leq -15$ $\leq -15$	°C
Overflatesig, bestått ved	1110	$\geq 90$	$\geq 90$	$\geq 90$	$\geq 90$	$\geq 90$	$\geq 90$	°C
Vanntetthet 10 kPa/24 h	1928 (A)	-	Tett	Tett	-	Tett	Tett	-
Strøfeste <sup>6)</sup>	12039	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	-	-	-	g
Spikerrivestyrke L/T	12310-1	$\geq 200$	$\geq 200$	-	$\geq 150$	$\geq 150$	$\geq 150$	N
Strekkestyrke L T	12311-1	$\geq 700$ $\geq 600$	$\geq 700$ $\geq 600$	$\geq 400$	$\geq 550$ $\geq 400$	$\geq 550$ $\geq 400$	$\geq 400$	N/50 mm
Forlengelse ved maks. last L/T	12311-1	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$	%
Midlere spaltestyrke i skjøt Maksimal spaltestyrke i skjøt	12316-1	$\geq 50$ $\geq 200$	$\geq 50$ $\geq 200$	-	$\geq 50$ $\geq 150$	$\geq 50$ $\geq 150$	$\geq 50$	N/50 mm
Skjærstyrke i skjøt L/T	12317-1	$\geq 600$	$\geq 600$	-	$\geq 400$	$\geq 400$	$\geq 400$	N/50 mm
Motstand mot punktering: Slag +23 °C Slag -10 °C <sup>5)</sup> Statisk last	12691:2006 (A) 12691:2001 12730:2015 (A)	$\geq 800$ $\leq 30$ $\geq 20$	$\geq 800$ $\leq 30$ <sup>5)</sup> $\geq 20$	$\geq 500$ -	$\geq 700$ -	$\geq 700$ -	$\geq 500$ -	mm mm diam. kg
Vanntetthet etter forlengelse ved lav temperatur, -10 °C <sup>5)</sup>	13897	Tett	Tett <sup>5)</sup>	-	Tett	-	-	ved 10 % forlengelse

<sup>1)</sup> Deklarert verdi i produsentens ytelseserklæring (Declaration of performance, DoP)<sup>2)</sup> Kontrollgrensen angir verdien som produktet må tilfredsstille i produsentens egenkontroll og overvåkende kontroll<sup>3)</sup> SINTEFs anbefalte minimum ytelse for SINTEF Teknisk Godkjenning for overlaget i 2-lags asfalt takbelegg<sup>4)</sup> SINTEFs anbefalte minimum ytelse for SINTEF Teknisk Godkjenning for underlaget i 2-lags asfalt takbelegg<sup>5)</sup> Gjelder Flexpol Mineral 5000 som et ettlagssystem<sup>6)</sup> Modifisert til kun å angi strøtapvekt i gram iht. EN 544

Ved svake underlag kan feste i underlaget begrense kapasiteten. Dette må kontrolleres. Laveste verdi for feste i membran/underlag må alltid benyttes.

Beregning av antall festepunkter er vist i Byggforskserien 544.206 *Mekanisk feste av asfalttakbelegg og takfolie på flate tak*, og i "TPF informerer nr. 5" utgitt av Takprodusentenes Forskningsgruppe.

Tabell 3

Flexpol Mineral tolagssystem har brannteknisk klasse B<sub>ROOF</sub> (t2) på følgende underlag

Type underlag	Flexpol Mineral tolagssystem
EPS	Nei
Steinull	Ja
Taktro av tre	Ja
Betong /silikaplate	Ja
Gammelt belegg på EPS	Nei
Gammelt belegg på steinull	Ja
Gammelt belegg på taktro	Ja
Gammelt belegg på betong / silikaplate	Ja

Tabell 4

Dimensjonerende kapasitet i bruddgrensetilstanden for Flexpol Mineral tolagssystem med feste av Flexpol Underlag i 120 mm omleggsskjøt

Festemiddel	Kapasitet N/stk
SFS Intec R45	615 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Testet i henhold til NS-EN 16002, kapasitet beregnet med sikkerhetsfaktor benyttet i Norge,  $\gamma_m=1,3$ 

## 5. Miljømessige forhold

### Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

### Påvirkning på jord og grunnvann

Utlekkingen fra produktet er bedømt til å ikke påvirke jord og vann negativt.

### *Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter*

Produktet skal sorteres som restavfall ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmttak der det kan energigjenvinnes.

### *Miljødeklarasjon*

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

## **6. Betingelser for bruk**

### *Transport og lagring*

Flexpol Mineral tolagssystem skal lagres stående på paller.

### *Mekanisk feste*

Tekningen skal festes mekanisk i underlaget i 120 mm sveiset omlegg med skiver eller festebrickker 50 mm fra banekant. Det skal være minimum 25 mm klebing på innsiden av skiver og festebrickker og minimum 45 mm klebing på utsiden, se fig. 2. Overlaget sveises med 100 mm omlegg, og legges forskjøvet i forhold til underlaget.

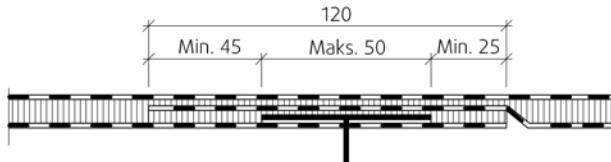


Fig. 2  
Plassering av mekanisk feste i 120 mm sveiset omlegg

Ved legging av Flexpol Mineral tolagssystem utføres tverrskjøt av bane med 150 mm omlegg og skråskjæring av underliggende hjørne.

Tekkingen skal for øvrig utføres i henhold til leverandørens leggeanvisninger og i henhold til Byggforskserien 544.203 Asfalttakbelegg. *Egenskaper og tekking, 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger og 544.206 Mekanisk feste av asfalttakbelegg og takfolie på flate tak, samt "TPF informerer nr. 5"* utgitt av Takprodusentenes Forskningsgruppe.

### *Festemidler*

Feste med vanlig stålskive i langsgående omleggskjøter kan brukes på fast underlag som for eksempel trebasert taktro eller betong. På underlag av isolasjon med god trykkfasthet, som EPS med trykkfasthet  $\geq 80\text{kPa}$  (klasse CS(10)80 i henhold til EN 13163), benyttes stålskiver med kulp eller plastbrickker. Når det tekkes på isolasjon med lavere trykkfasthet må festebrickker med god teleskopvirkning benyttes og tilstrammingen av festene må kontrolleres spesielt.

### *Underlag*

Der det kreves brannteknisk klassifisering av tekningen kan produktet bare legges på underlag som angitt i pkt. 4.

### *Trafikk på tak*

Hvis det forventes trafikk på taket utover det som kreves av hensyn til ettersyn og vedlikehold bør det tas spesielle forholdsregler for å beskytte takbelegget.

## **7. Produkt- og produksjonskontroll**

Produktene produseres av MATCO S.r.l., via Campagnola 8, 37060 Sona (VR), Italia.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

MATCO S.r.l. har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 av SGS Intron, sertifikat nr. IT17/0142.

## **8. Grunnlag for godkjenningen**

Produkttegenskaper er fastlagt gjennom prøvinger som er dokumentert i følgende rapporter:

- SINTEF Byggforsk. Rapport 3D1248, datert 28.11.2012. (typeprøving fersk og aldret materiale)
- SINTEF Byggforsk. Rapport 3D1248 Report Wind Load, datert 27.08.2012. (vindlastprøving)
- SINTEF Byggforsk. Rapport 3D124803, datert 04.07.2012. (utlekkning)
- VTT. Rapport VTT-S-918-10, datert 02.02.2010. (brann)

## **9. Merking**

Alle ruller merkes på emballasjen med produsent, produsentens produksjonsbetegnelse og produksjonstidspunkt.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13707.

Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20286.



Godkjenningsmerke

## **10. Ansvar**

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS 8402.

for SINTEF Byggforsk



Hans Boye Skogstad  
Godkjenningsleder